

GELUIDABSORPTIEMETING volgens EN 20354


Opdrachtgever : Asona Benelux B.V.
 Projectnummer : 008.04956
 Gemonteerd doo : Asona
 Beschrijving : Sonacoustic 25 mm direct op harde vloer

Product : Sonacoustic 25 mm
 Testruimte : Galmkamer TNO TPD
 Testdatum : 2003-07-15

Oppervlak : 12,0 m²
 Temperatuur : 22,0 °C
 Rel. vochtigheid : 55%

Volume : 200 m³
 Twee luidsprekerposities

Freq.	α_s	α_p
Hz	1/3 oct dB	1/1 oct dB
50	0,00	
63	0,03	0,00
80	0,05	
100	0,05	
125	0,09	0,10
160	0,15	
200	0,32	
250	0,55	0,50
315	0,69	
400	0,81	
500	0,83	0,85
630	0,86	
800	0,86	
1000	0,86	0,85
1250	0,90	
1600	0,84	
2000	0,79	0,80
2500	0,81	
3150	0,81	
4000	0,81	0,80
5000	0,86	

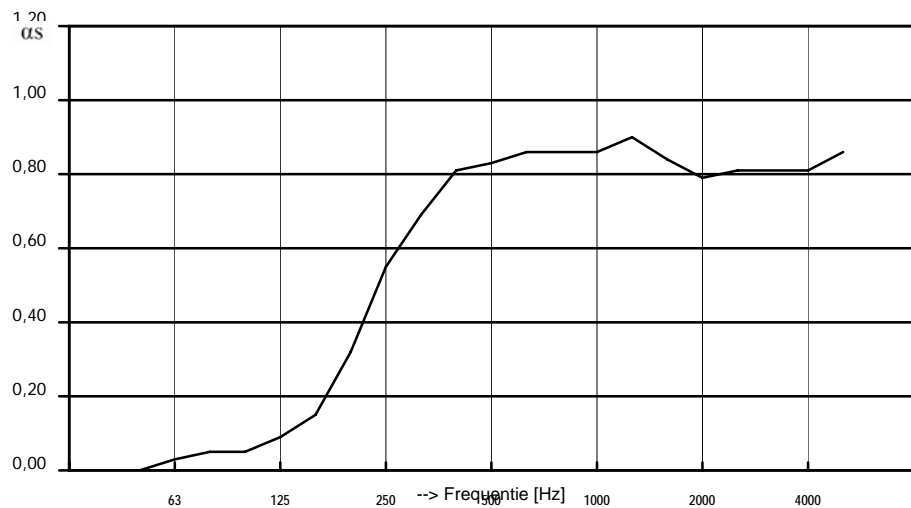

Eéngetalsaanduiding volgens EN-ISO 11654

$\alpha_w = 0,80()$; klasse B